Fragebogen zur statischen Auslegung von Entwässerungsleitungen in Deponien nach DWA M-127-1

SIMONA

Rücksendung an: pipingsystems@simona.de
Phone +49 (0) 6752 14-254

SIMONA AG
Division Rohre und Formteile
Teichweg 16
55606 Kirn

Ihre Angaben

Bauvorhaben: _____

Firma: _____ Ansprechpartner: _____

Straße: _____ PLZ/Ort: _____

Telefonnummer: _____ E-Mail: _____

Rohr

Nennweite DN: _____ Rohrmaterial: _____

Außendurchmesser: d _____ [mm] Betriebstemperatur: _____ [°C]

Wanddicke: e _____ [mm] Medium: _____

Perforation

☐ nicht perforiert ☐ geschlitzt ☐ gelocht

☐ 1/3 perforiert (Scheitel) Schlitz-/Lochabstand: _____ [mm]

☐ 2/3 perforiert (Scheitel, Kämpfer) Schlitzweite / Lochdurchmesser: _____ [mm]

☐ vollständig perforiert Anzahl der Lochreihen: _____ [Stk]

Einbaubedingungen

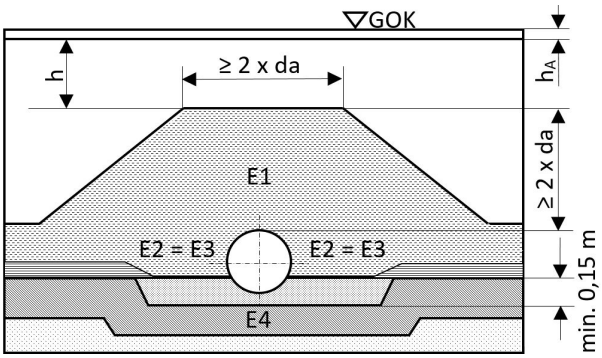

Höhe Filterkiesschüttung: _____ [mm]

Wichte Filterkies: _____ [kN/m³]

Überdeckungshöhe h: min. _____ [mm]

max. _____ [mm]

Wichte Müll: _____ [kN/m³]

Höhe der Abdeckung h_A: _____ [mm]

Wichte Abdeckung: _____ [kN/m³]

Verkehrslasten

☐ LKW 12 ☐ SLW 30 ☐ SLW 60 ☐ LM1 ☐ keine Verkehrslast

☐ freie Angabe: _____

Sonstige Angaben zur Berechnung bitte gesondert beifügen!

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

02/2021 - DE